








			Согласовано			
Иив.№ подл.	Подпись и дата	Взам.иив.№				

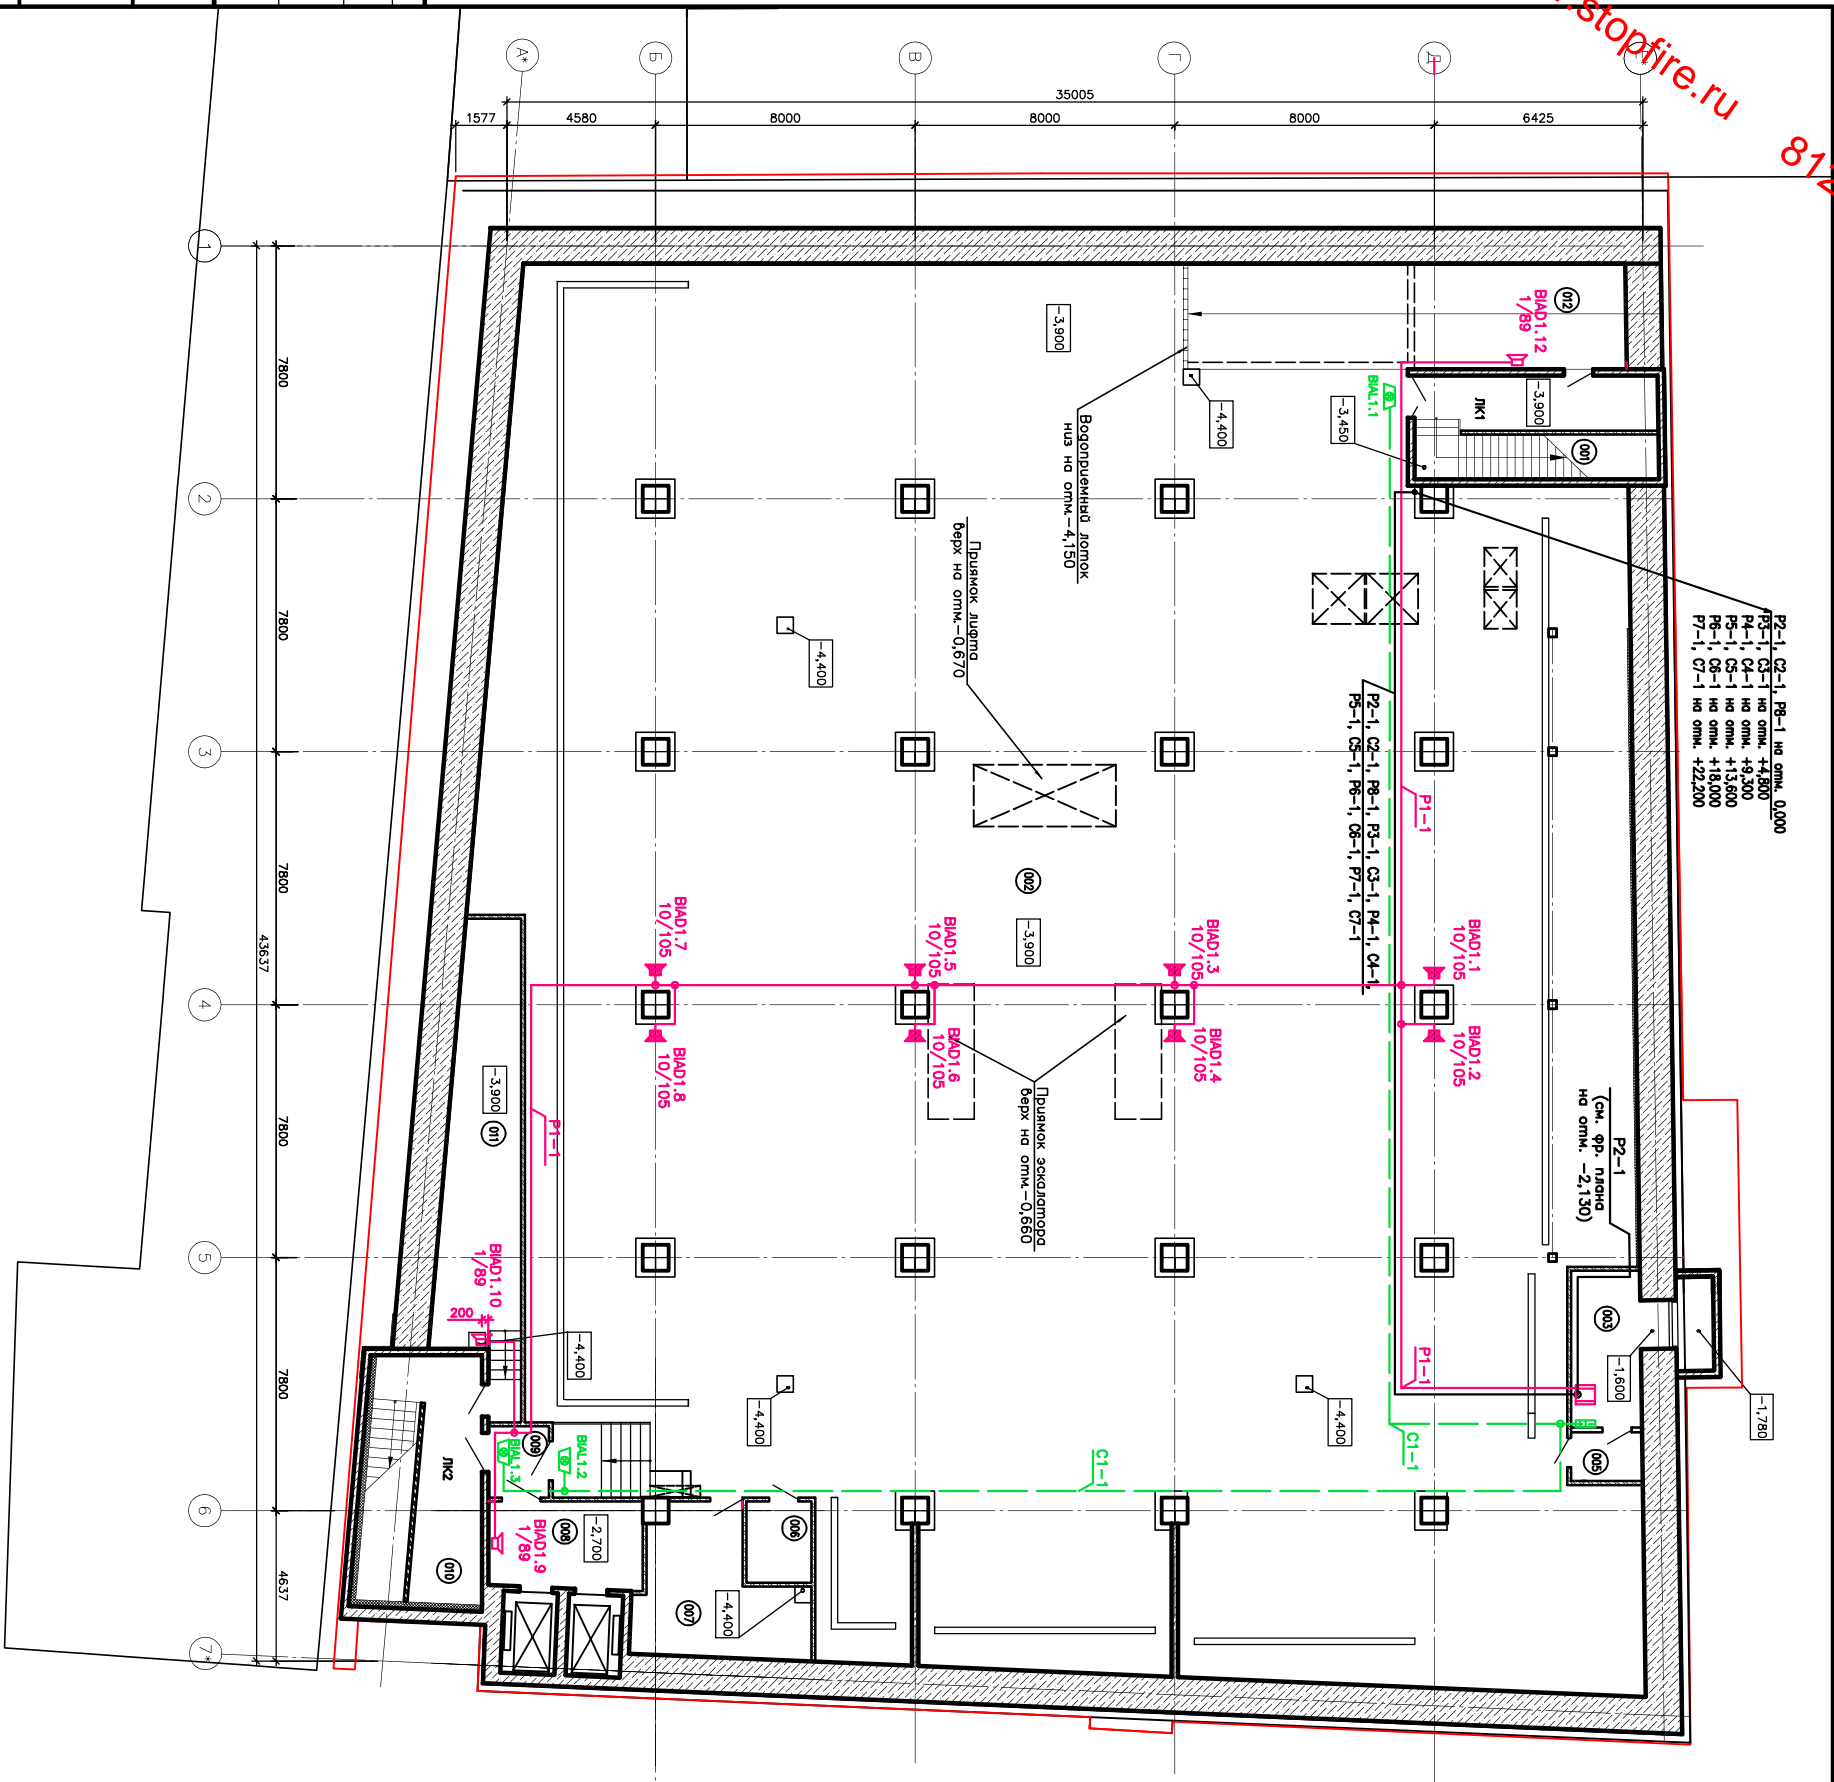


Условные обозначения	Наименование
	19" шкаф с центральным оборудованием системы речевого оповещения дублирующего обслуживания
	Источники бесперебойного питания – 24 В
	Громкоговоритель универсальный всесезонный, парная цифра в обозначении – номер зоны, вторая – порядковый номер, с указанием мощности выделенная в соответствии с требованиями
	Громкоговоритель настенный, парная цифра в обозначении – номер зоны, вторая – порядковый номер, с указанием мощности выделенная в соответствии с требованиями
	Оповещатель сиреной с надписью "Выход", парная цифра в обозначении – номер зоны, вторая – порядковый номер
	Сервизителевая коробка


Номер под-испытания	Наименование	Продолж. м2	Кол. по
001	Лесничая кляма 1	23,50	
002	Трещина по 51 мостовому	1402,89	
003	Дюкерпорок	10,45	
004	Поруба лесничьеского поруборо	5,37	
004a	Поруба поруборазмачево лесничьеского ПР 10a8	18,88	
004b	Поруба поруборазмачево лесничьеского ПР 10b8	13,39	
004c	Поруба поруборазмачево лесничьеского ПР 10c8	7,22	
004d	Поруба поруборазмачево лесничьеского ПР 10d8	6,97	
005	Трещина по 51 мостовому	3,40	
006	Ванночаро	5,00	
007	Ванночаро ула	19,37	
008	Трещина по 51 мостовому	13,02	
009	Коруборо	4,24	
010	Лесничьеская кляма 2	28,94	
011	Лесничьеская кляма 3	31,81	
012	Трещина по 51 мостовому	20,85	

Маркировка кодеза	Марка кодеза	Д мм	Длина, мм	Примечание
P-1	KOTB8 120,5	6,8	P3-Л-20 18,7/24	HD отлк. -21,33
C-1	K8BT 40,75	7,6	P3-Л-20 18,7/24	
P2-1	KOTB8 120,5	6,8	P3-Л-20 18,7/24	
C2-1	K8BT 74,5	10,7	P3-Л-22 20,7/26	
P3-1, P4-1, P5-1	KOTB8 120,5	8,2	P3-Л-20 18,7/24	
C3-1, C4-1, C5-1	K8BT 74,0	10,0	P3-Л-22 20,7/26	HD безупреч- но 5 фибр. концами PK4-100660
P6-1, P7-1, P8-1	KOTB8 120,5	6,8	P3-Л-20 18,7/24	
C6-1, C7-1	K8BT 40,75	7,6	P3-Л-20 18,7/24	

1. Громкоговоритель установлен на высоте 3 м от урядной пода. Высота усилителя может быть уменьшена при монтаже на корпусе преобразователя ИБП 100-03 (вертикаль может опускаться на расстоянии не менее 2,5 м).
2. Открытые проводящие части "Панель" установлены на открытых проводящих частях СП 31-11-10/03. Высота усилителя – не менее 60 см (по ширине).
3. Расстояние между усилителями в диалект-корпусе (по ширине) на чертёжнике ИИЛ 005-06-06-016.
4. Проводку кабелей системы оповещения на гонимом этапе выполнили в магистральном кабеле системы оповещения 1.
5. Отверстия от основной трассы выполнять через соединительные коробки (ска. схема подключения).

Фразмент плана на отпм.—2,130



Мультифункциональный морфологическо-разделительный комплекс									
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Регистрация	Степень	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
					Р				
Имя									
И. коды									
Подпись									
Подпись									
Реконструкция нештатного значения у упрощенных объектов План подбора Размещение оборудования  000 "ЧПБ" с и ПБ									