


19" аппаратный шкаф типа РА-331D

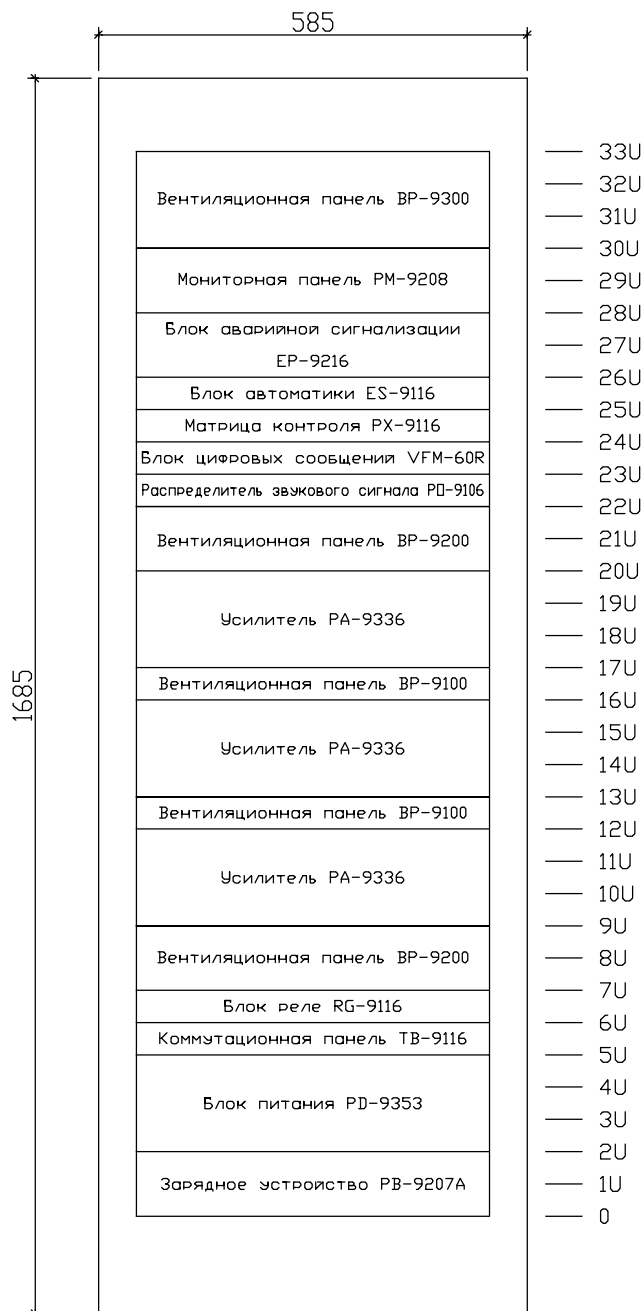


Примечание -

Вентилятор РВ-9302 устанавливается на задней
стенке шкафа за вентиляционной панелью.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

							Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгок	Погр.	Дата				
							Реконструкция нежилого здания	Стадия	Лист
							Система оповещения	Р	Листов
							и управления эвакуацией		1
Утв.							Аппаратный шкаф 19"	 ООО "НИЦ С и ПБ"	
Н. контр.							системы речевого оповещения.		
Проверил							Общий вид		
Разработал									